


pdcx85 mit CANopen und PCAN Explorer *pdcx85 with CANopen and PCAN Explorer*



Systemübersicht: *System overview:*

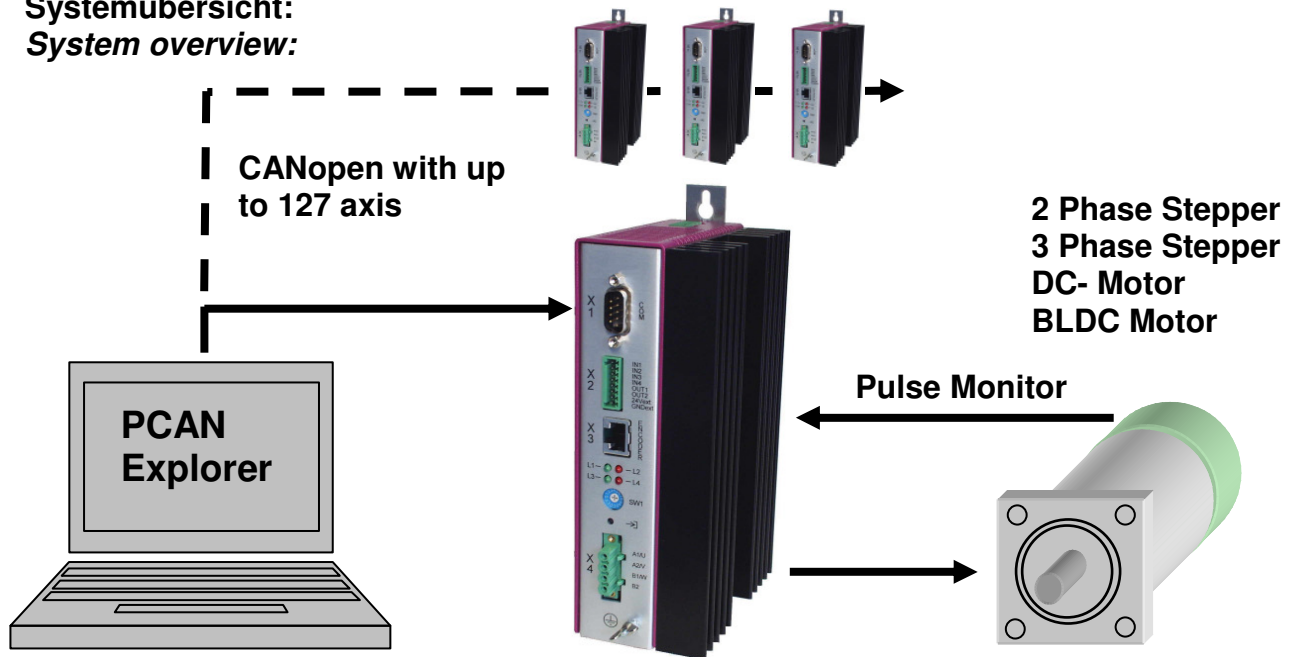

Applikationsbeispiel: Inbetriebnahme von pdc_x85 mit PCAN Explorer *Application example: Set-up of pdc_x85 with PCAN Explorer*

1. Notwendige Geräteeinstellungen / Required Device Parameter Settings:

- Baudrate: 125k Parameter Setting: 3.0.5.-
- Network Address:h20 Parameter Setting: 3.2.3.2
- Save settings: Parameter Setting: 9.E.1.2

2. Benötigte Dateien / Required Files:

- pdcx85.eds Gerätestammdatei / *Electronic Data Sheet*
- pdcx85.html CANopen Objektverzeichnis / *CANopen Object Directory*
- pdc_x85.sym PCAN Explorer Symbolfile / *PCAN Explorer Symbolfile*

Dokumentationen / Documentations:

- pdcx85.txt PCAN Explorer
- pdcx85_docu.txt PCAN Explorer

HINWEIS: Alle genannten Dateien können von www.baur-motion-control.de im Bereich: DOWNLOAD/APPLIKATION heruntergeladen werden.

NOTE: *The described files can be downloaded from www.baur-motion-control.de from the DOWNLOAD/APPLICATION section*